


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И РЕКОМЕНДУЕМОГО ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

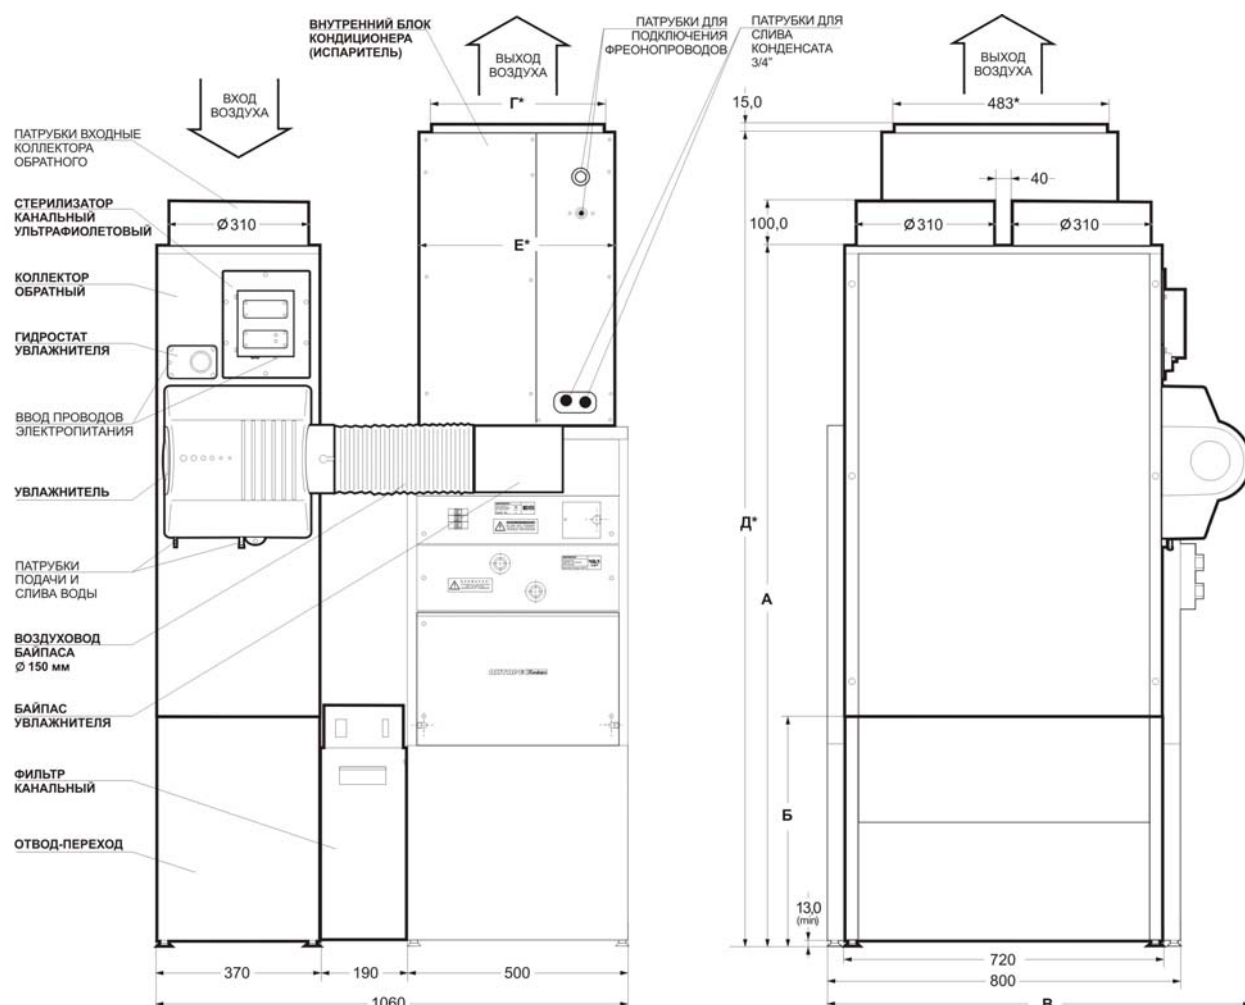

Модель	А	Б	В	Г*	Д*	Е*
АВН 120	1575	513	1078	419	1735	445
АВН 180	1575	513	1078	419	1836	445
АВН 240	1675	613	1109	508	2038	533
АВН 300	1675	613	1109	508	2038	533

Примечания. 1 Коллектор обратный, отвод-переход и фильтр может устанавливаться как слева, так и справа от АВН, при этом меняется положение блока вентиляторного относительно блока нагревательного.

2 * Справочные размеры для рекомендуемых моделей внутреннего блока кондиционера (см. Приложение А).