



Заслонки Феррум

*ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИИ 5.904-49*

с электроприводом и ручным управлением



ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИИ 5.904-49

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

АЗД 190.000

Заслонки воздушные унифицированные с электроприводом предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³.


Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па (150 кгс/м²). Присоединительные размеры по фланцам заслонок соответствуют размерам по ГОСТ 26270-84 "Фланцы вентиляционные".

Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, поворотных лопаток, установленных в узлах вращения, имеет систему тяг и рычагов, передающих движение от привода к лопаткам. Поворот лопаток осуществляется с помощью исполнительного механизма, укрепленного на корпусе заслонки. В качестве, которого для данного типа заслонок применяются механизмы исполнительные электрические однооборотные типа МЭО-16/25-0,25 (для Р250х250Э, Р250х400Э, Р400х400Э, Р400х500Э, Р400х600Э, Р600х600Э) и МЭО-40/25-0,25 (для Р800х800Э, Р1000х1000Э). Конструкция заслонок принята единой независимо от выбранного типа привода.

При установке заслонки оси лопаток должны быть расположены горизонтально.

Первая буква шифра – "Р" – обозначает назначение заслонки, т.е. регулирующая. Число обозначает нормализованные размеры сечения заслонки по высоте и ширине, соответствующие наружным размерам воздуховода. Последняя буква шифра – "Э" – обозначает вид привода, т.е. электрический.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

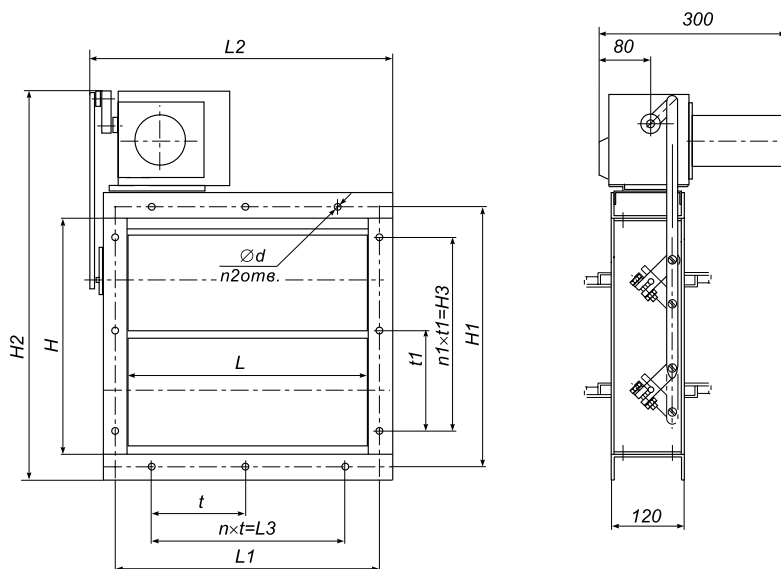

Обозначение	Шифр	Размер, мм											Кол., шт.			Масса, кг	S, м²
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	d	t	t1	n	n1	n2		
АЗД 190.000	Р250 250Э	250	280	544	-	250	280	342	-	7	190	190	2	-	16	15,8	0,043
-01	Р250 400Э	250	280	544	-	400	430	492	340	7	170	190	2	-	20	16,9	0,068
-02	Р400 400Э	400	430	694	340	400	430	492	340	7	170	170	2	2	24	19,0	0,120
-03	Р400 500Э	400	430	694	340	500	530	592	465	7	155	170	3	2	28	20,5	0,150
-04	Р400 600Э	400	430	694	340	600	630	692	540	7	135	170	4	2	32	22,3	0,180
-05	Р600 600Э	600	630	894	540	600	630	692	540	10	135	135	4	4	40	26,0	0,289
-06	Р800 800Э	800	830	1094	760	800	830	892	760	10	190	190	4	4	40	35,2	0,529
-07	Р1000х1000Э	1000	1040	1294	950	1000	1040	1092	950	10	190	190	5	5	24	46,5	0,841

S, м² - площадь проходного сечения клапана.


**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИИ 5.904-49****С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ****АЗД 192.000**

Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³. Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па (150 кгс/м²).

Присоединительные размеры по фланцам заслонок соответствуют размерам по ГОСТ 26270-84 "Фланцы вентиляционные".

Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, поворотных лопаток, установленных в узлах вращения, имеет систему тяг и рычагов, синхронизирующих движение лопаток. Поворот лопаток осуществляется с помощью ручки управления, закрепленной на оси одной из лопаток. При установке заслонки оси лопаток должны быть расположены горизонтально.

Первая буква шифра – "Р" – обозначает назначение заслонки, т.е. регулирующая. Число обозначает нормализованные размеры сечения заслонки по высоте и ширине, соответствующие наружным размерам воздуховода. Последняя буква шифра - "Р" - обозначает вид привода, т.е. ручное управление.

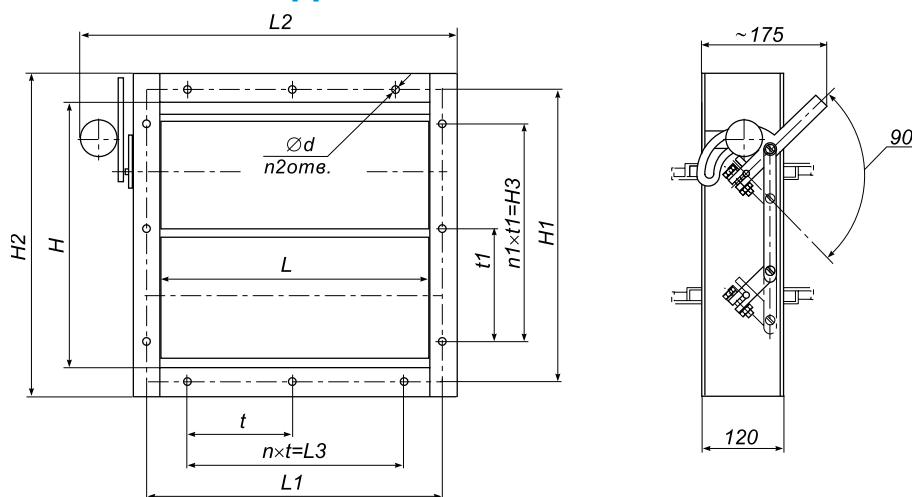**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Обозначение	Шифр	Размер, мм											Кол., шт.			Масса, кг	S, м²
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	d	t	t1	n	n1	n2		
АЗД 192.000	P250 250P	250	280	330	-	250	280	380	-	7	190	190	-	-	16	5,8	0,043
-01	P250 400P	250	280	330	-	400	430	530	340	7	170	190	2	-	20	7,1	0,068
-02	P400 400P	400	430	480	340	400	430	530	340	7	170	170	2	2	24	9,9	0,120
-03	P400 500P	400	430	480	340	500	530	530	465	7	155	170	3	2	28	10,7	0,150
-04	P400 600P	400	430	480	340	600	630	730	540	7	135	170	4	2	32	12,0	0,180
-05	P600 600P	600	630	680	540	600	630	730	540	10	135	135	4	4	40	16,7	0,289
-06	P800 800P	800	830	880	760	800	830	930	760	10	190	190	4	4	40	25,0	0,529
-07	P1000x1000P	1000	1040	1080	950	1000	1040	1130	950	10	190	190	5	5	48	35,0	0,841

S, м² - площадь проходного сечения клапана.